


## Säulengestell

### Typ Säule

+ Maßangabe (Breite x Höhe x Tiefe)

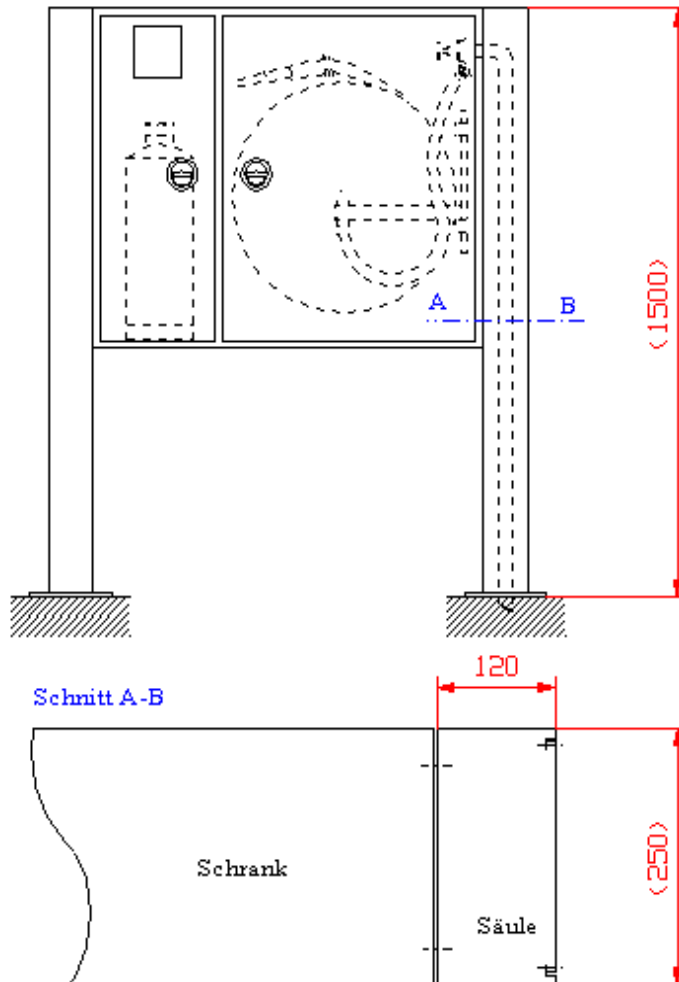

Das Säulengestell ist zur wandunabhängigen Aufstellung von Wandhydranten vorgesehen. Die Säulen sind aus verz. Stahlblech gekantet und lassen sich seitlich über einen Vierkantverschluss zur Montage der Rohrleitung öffnen. Die Säulen haben an der Unterseite eine Flanschplatte zur Rohrdurchführung und Bodenbefestigung.

Die Tiefe ist abhängig vom Schrank. Die Höhe ist abhängig von den Einbauten im Schrank.

Die DIN 14461 gibt bestimmte Einbauhöhen bei der Montage von Wandhydranten vor. So muss sich das Schlauchanschlussventil nach DIN 14461-1 in einer Höhe von 1400 mm +/- 200 mm installiert werden. Für die Montage eines Handfeuermelders gelten die gleichen Vorgaben. Die Einspeisearmatur muss nach DIN 14461-4 in einer Höhe von 800 +/- 200 und die Schlauchanschlussarmatur nach DIN 14461-5 in einer Höhe von 1200 mm +/- 400 mm liegen. Bei der Wahl des Untergestells sind unbedingt diese Einbauhöhen zu beachten. Weiter ist darauf zu achten, ob das Gestell auf dem Fertigfußboden montiert wird, da sonst eine entsprechende Höhen-Zugabe einzukalkulieren ist.

Gestell - lichtgrau RAL 7035 grundiert - **pulverbeschichtet**  
(gegen Aufpreis rot RAL 3001 lackiert - **pulverbeschichtet**)

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Gestell aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Gestell in Sonderpulverbeschichtung nach RAL